
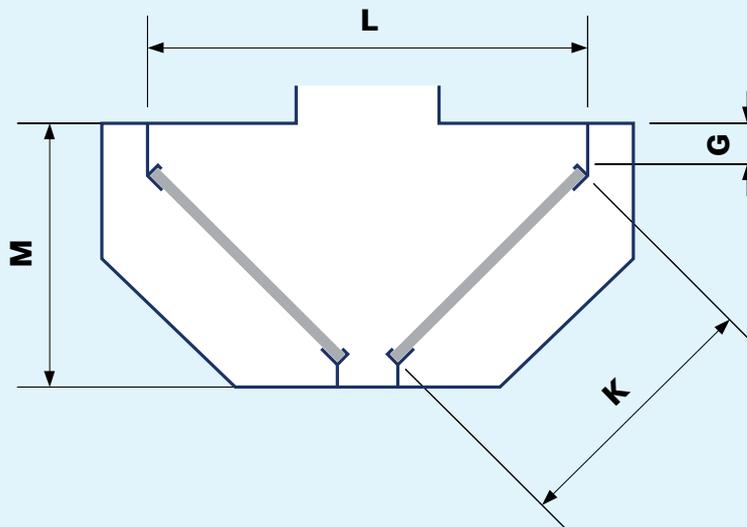


## 3/3 Haubenabmessungen

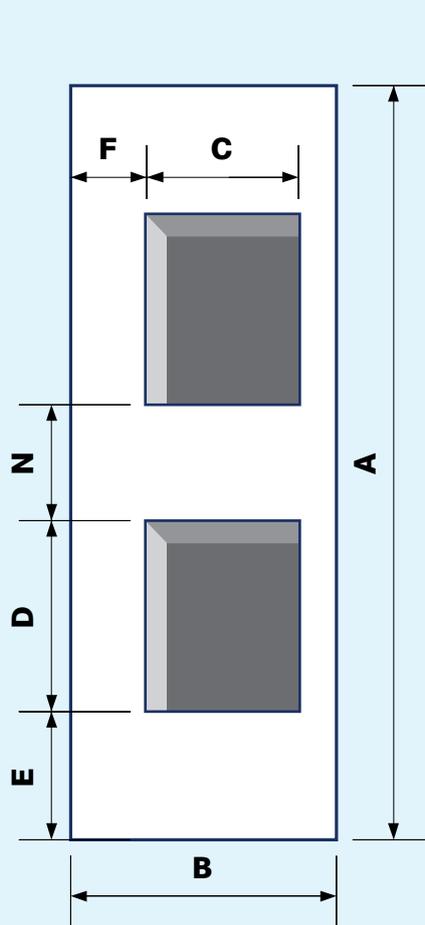

- A  mm
- B  mm
- C  mm
- D  mm
- E  mm
- F  mm
- G  mm
- K  mm
- L  mm
- M  mm
- N  mm

Anzahl der Abluftstutzen  Stck.

Abstand der Abluftstutzen untereinander  mm

Abluftmenge  m<sup>3</sup>/h

Abluftgeschwindigkeit im Stutzen  m/s

Anzahl der Flammschutzfilter  Stck.

Größe der Flammschutzfilter  mm (Länge)  mm (Breite)  mm (Höhe)

Anzahl der Blindbleche  Stck.

Größe der Blindbleche  mm (Länge)  mm (Breite)  mm (Umkantung)

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an uns zurück: E-Mail

info@impro-gmbh.de

Post

IMPro GmbH, Hinter dem Park 1  
99441 Großschwabhausen